

**RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL  
DE LA DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE**

***Dispositions particulières :***  
***LES CAMPINGS, AIRES GENS DU VOYAGE,***  
***PARCS RESIDENTIELS DE LOISIRS***



Version 1.0.0

|  |   |
|--|---|
| GRILLE D'EVALUATION .....  | 1 |
| EXPLOITATION DU TABLEAU.....                                     | 2 |
| DEFINITIONS.....   | 2 |
| DISTANCES .....  | 3 |
| CAMPINGS : $\leq 50$ emplacements .....                          | 3 |
| CAMPINGS : $50 < \text{emplacements} \leq 200$ emplacements..... | 3 |
| CAMPINGS : emplacements $> 200$ emplacements .....               | 4 |
| AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE .....                              | 4 |

## GRILLE D'ÉVALUATION

**Pour les éventuels ERP implantés dans la zone de camping ou assimilée, la DECI doit être conforme aux dispositions reprises dans la grille de couverture pour les ERP.**

| Type de risques | catégorie                                  | Descriptif | Capacité             | Nombre de point(s) d'eau utilisable(s) simultanément | Volume horaire       | Durée en heures | Volume total (m <sup>3</sup> ) | Distance maximale du P.E.I. <sup>(1)</sup> (m) |
|-----------------|--|------------|----------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| <b>DIVERS</b>   | <b>Camping, Parc résidentiel de loisir</b> | -          | ≤ à 50 emplacements  | A déterminer avec le SDIS 62                         | 60m <sup>3</sup> /h  | 1               | 60                             | 150 <sup>(2)</sup>                             |
|                 |  |            | 50 emp < C ≤ 200 emp |  | 60m <sup>3</sup> /h  | 2               | 120                            | 150 <sup>(2)</sup>                             |
|                 |  |            | C > 200 emp          |  | 120m <sup>3</sup> /h | 2               | 240                            | 150 <sup>(2)</sup>                             |
|                 | <b>Aire d'accueil gens du voyage</b>       | -          | -                    | A déterminer avec le SDIS 62                         | 60m <sup>3</sup> /h  | 2               | 120                            | 150 <sup>(2)</sup>                             |

(1) : Le point d'eau incendie (P.E.I.) pourra être de type hydrant ou point d'eau naturel ou artificiel

(2) : Sur justificatif technico-économique et analyse du SDIS, cette distance pourra être éventuellement augmentée.

## EXPLOITATION DU TABLEAU

**PEI :** Point d'Eau Incendie (Poteau ou Bouche Incendie ou Réserve d'Eau Incendie).

**PENA :** Point d'eau naturel ou artificiel.

**Nombre autorisé :** Nombre maximum de points d'eau incendie autorisés.

**Distance :** Il s'agit de la distance maximale autorisée entre le point d'eau incendie et l'entrée principale du bâtiment. Il convient de considérer que la distance s'effectue sur un cheminement praticable par les sapeurs-pompier.

## DEFINITIONS


### **Capacité :**

Il s'agit du nombre d'emplacements destinés à accueillir soit un mobil-home, chalet de loisir, habitations légères de loisirs, caravanes, etc.


|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DE LA DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE |   |                       |
| Version 1.0.0  | 2 | Création : 07/02/2014 |

## DISTANCES


### CAMPINGS : $\leq 50$ emplacements

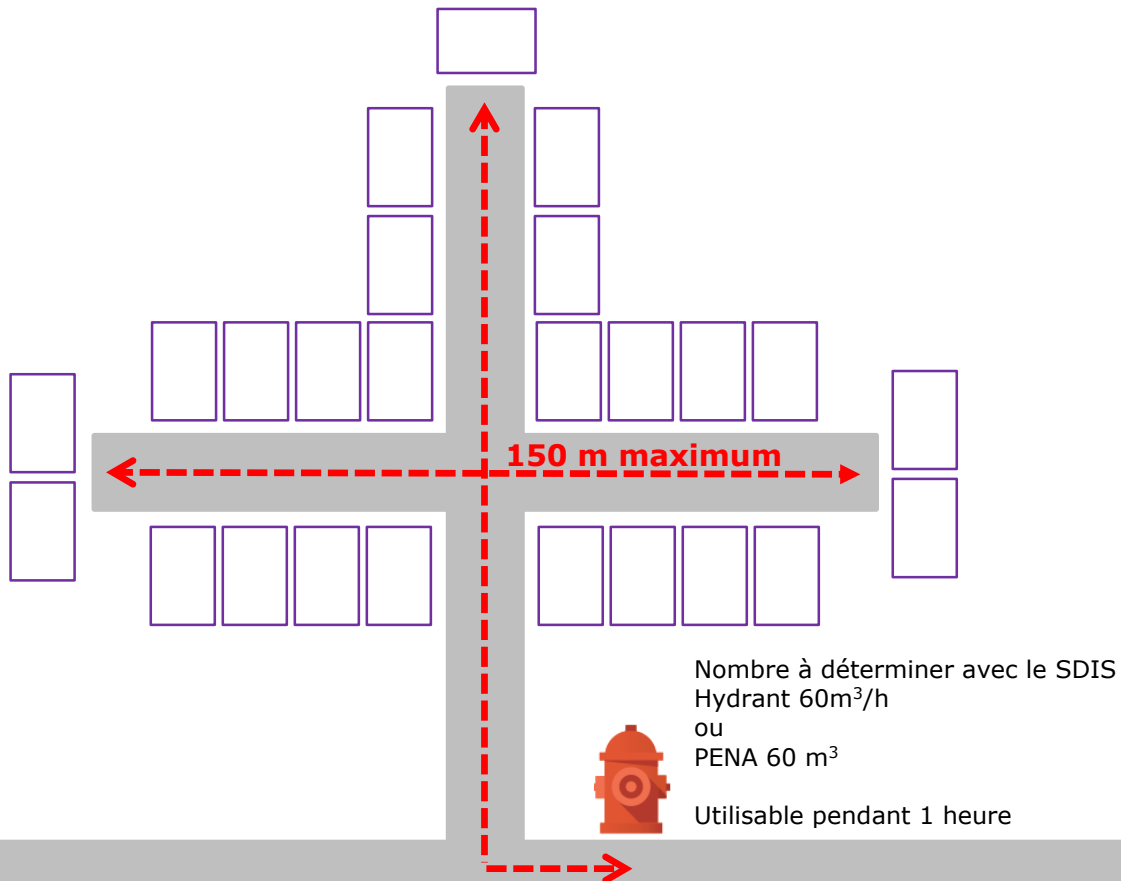

### CAMPINGS : $50 < \text{emplacements} \leq 200$ emplacements

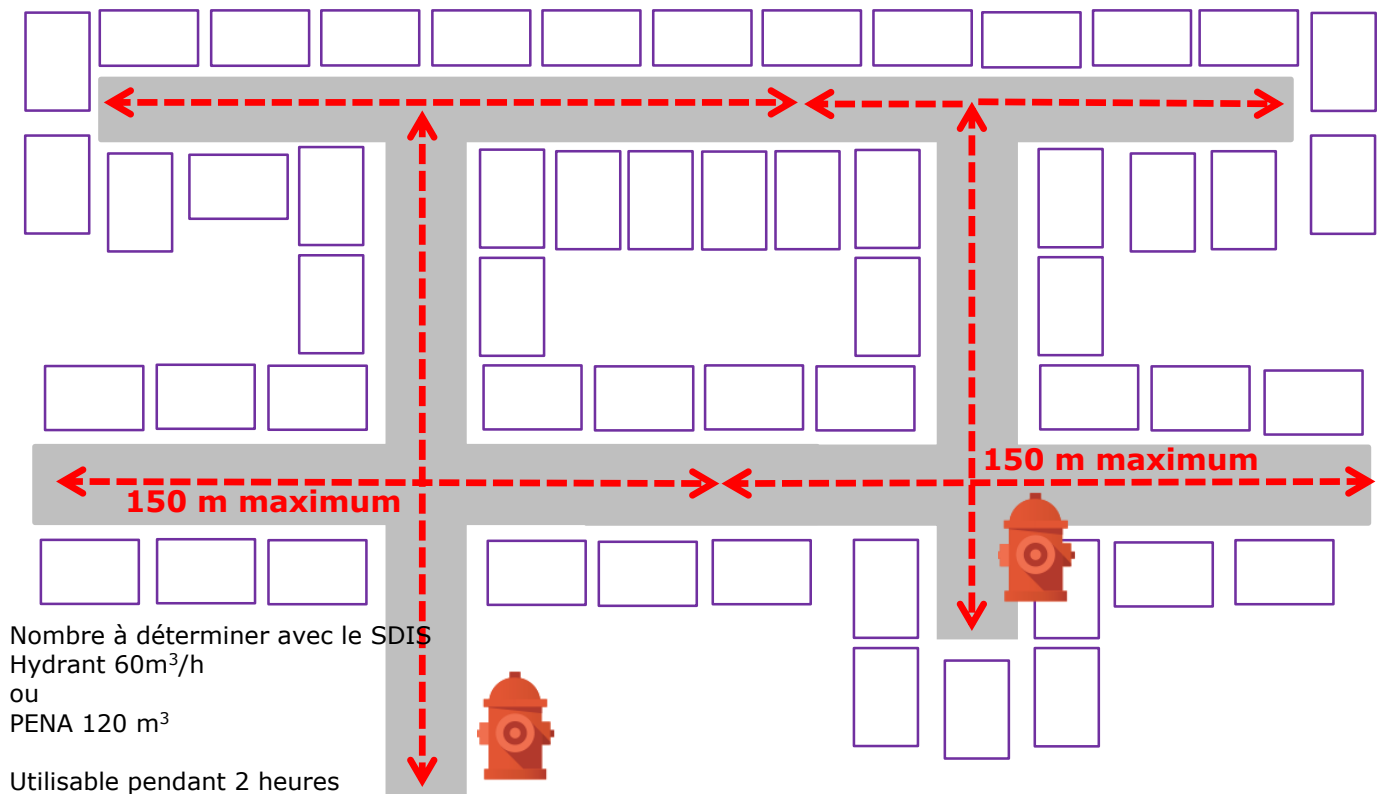

## CAMPINGS : emplacements > 200 emplacements

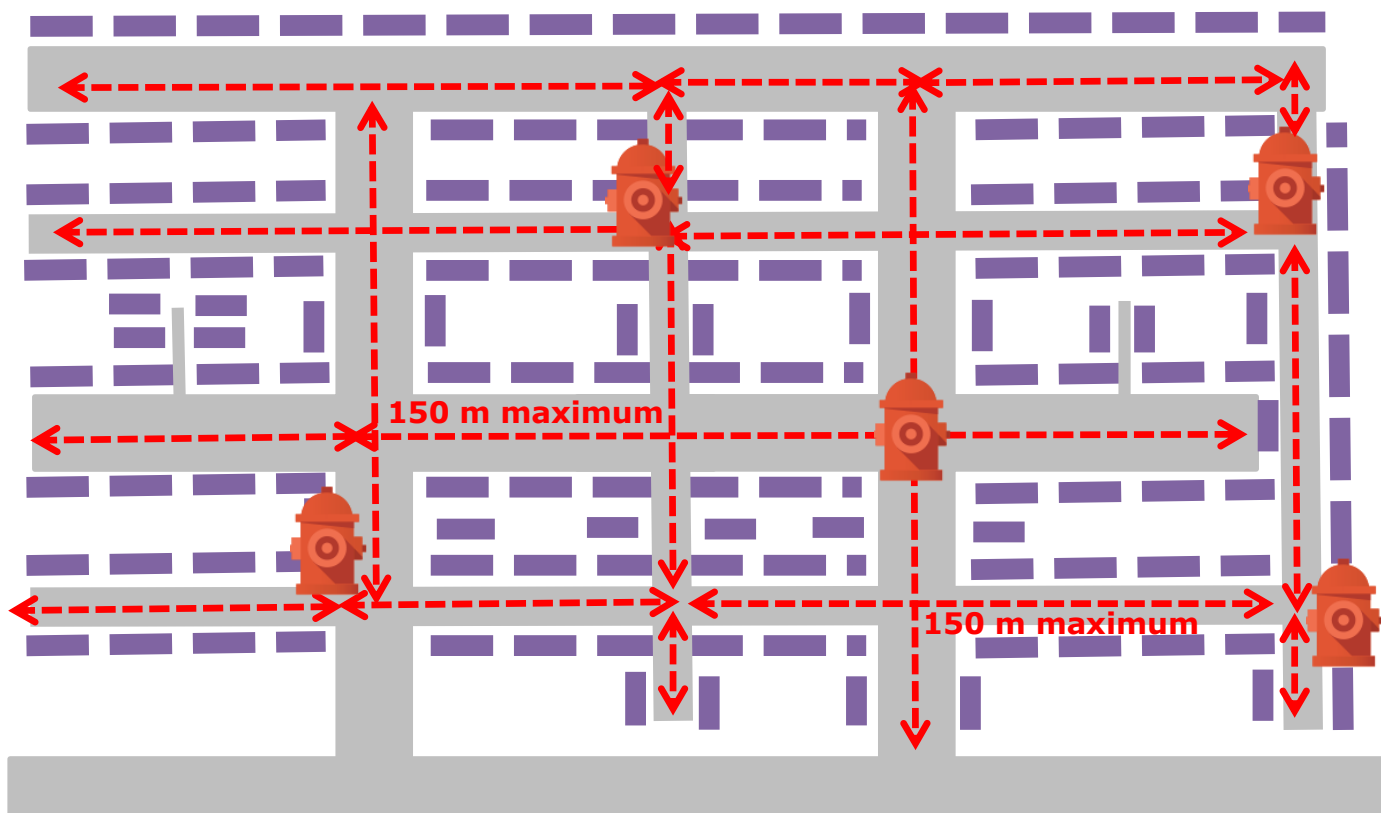

P.E.I. couvrant jusqu'à 150m

Hydrant 120m<sup>3</sup>/h ou PENA 240 m<sup>3</sup>

Utilisable pendant 2 heures

## AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE

